



1) Mindestfreiraum für Luftzirkulation für ausreichende Kühlluftzufuhr ist zu sorgen/
Make sure the minimum air circulation clearance is provided in order to ensure an adequate flow of cooling air.

Anzugsdrehmoment für Kundenanschlüsse/
Tightening torque for customer connections:
1U1, 1V1, 1W1, 1C1, 1D1 = 13 Nm
⊕ = 25 Nm

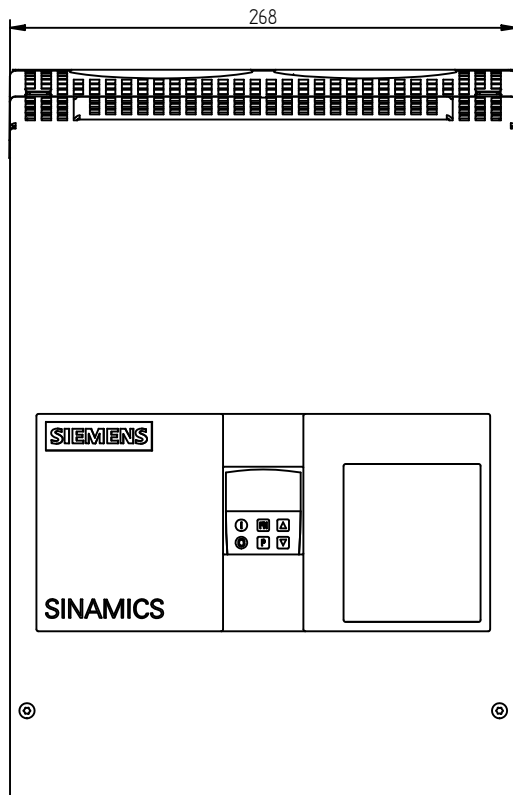

max. Anschlussquerschnitt für Kabel mit
Kabelschuh nach DIN 46234:2 x 95 mm²/
max. conductor cross-section for cables with
cable lug in acc. with DIN 46234:2 x 95 mm²

Geräte 60 bis 280 A, 4Q 60 to 280 A, 4Q units

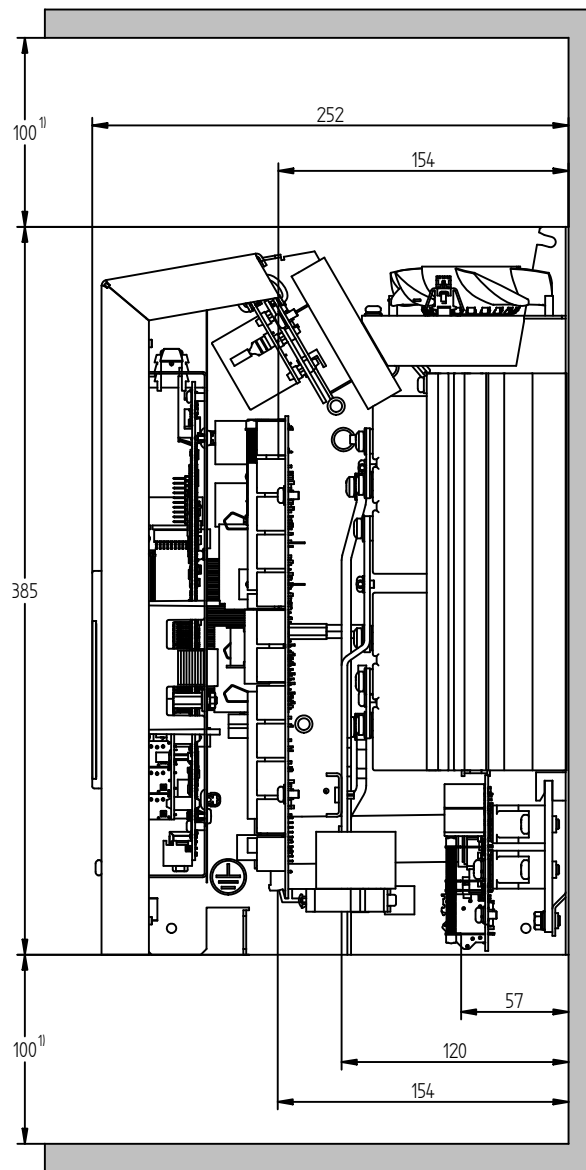

Lüfter in Geräten = 210 A, 280 A
Fan in units = 210 A, 280 A

